


**MAST**

**Elektrotechnik Ltd.**

**KYCY ve KYCYR tipi SERİ DİRENÇLİ KABLOLARIN  
ÇATI UYGULAMASI**

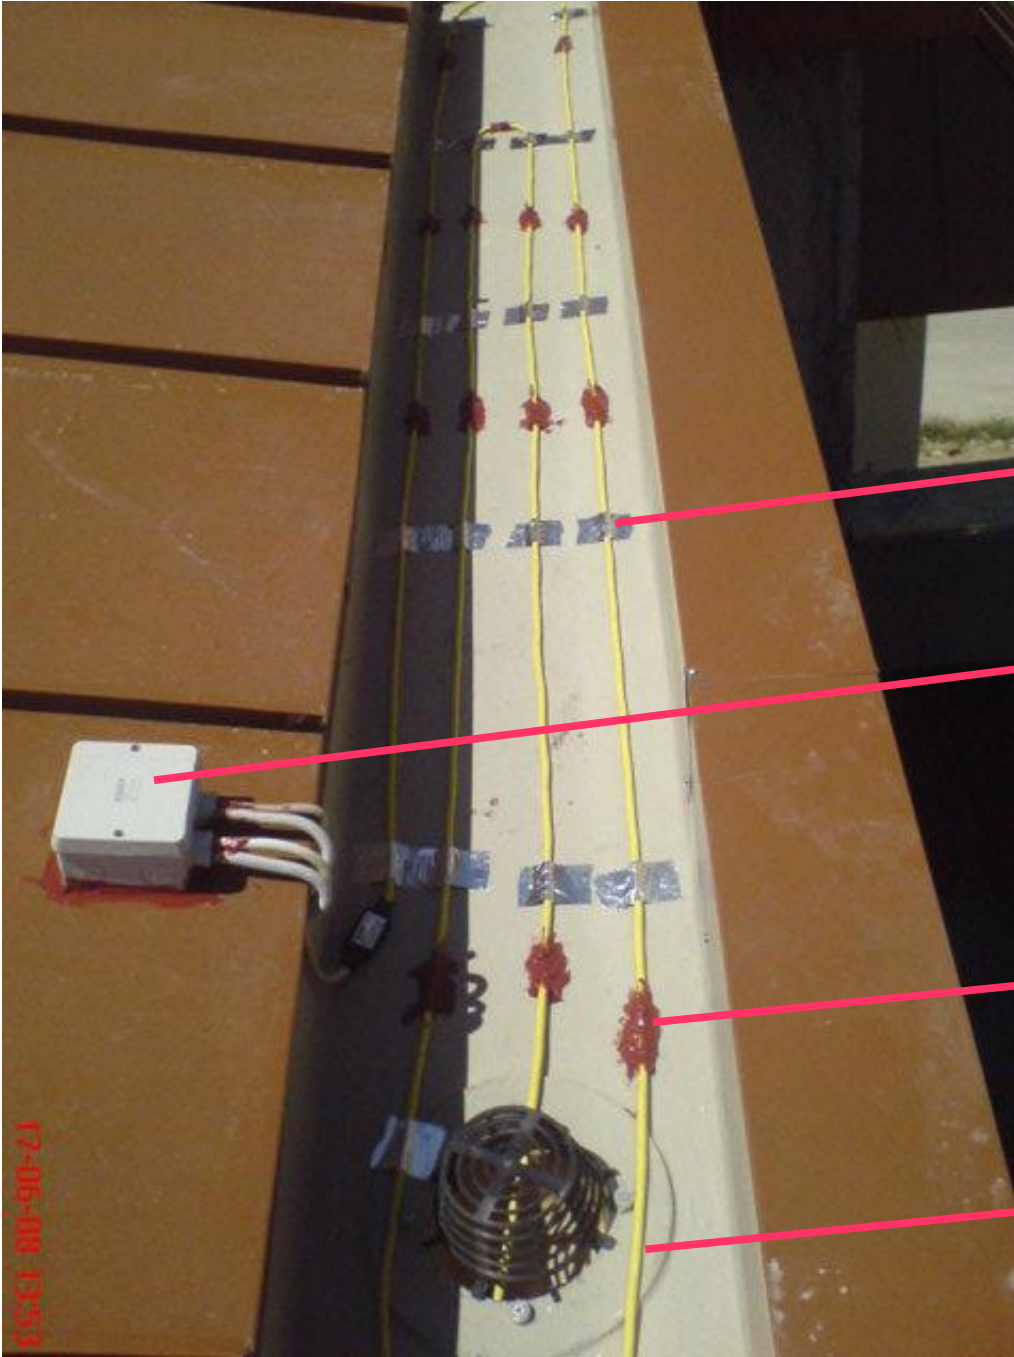

Alüminyum yapışkan bant

Enerji besleme bağlantısının yapıldığı etanj kutu


UV ışınlarına dayanıklı yüksek sıcaklık silikonu


KYCY veya KYCYR tipi seri dirençli ısıtıcı kablo

Yağmur deresi  
(METAL)

Sera çatı kaplaması  
(CAM)

KYCY veya KYCYR tipi  
seri dirençli ısıtıcı kablo

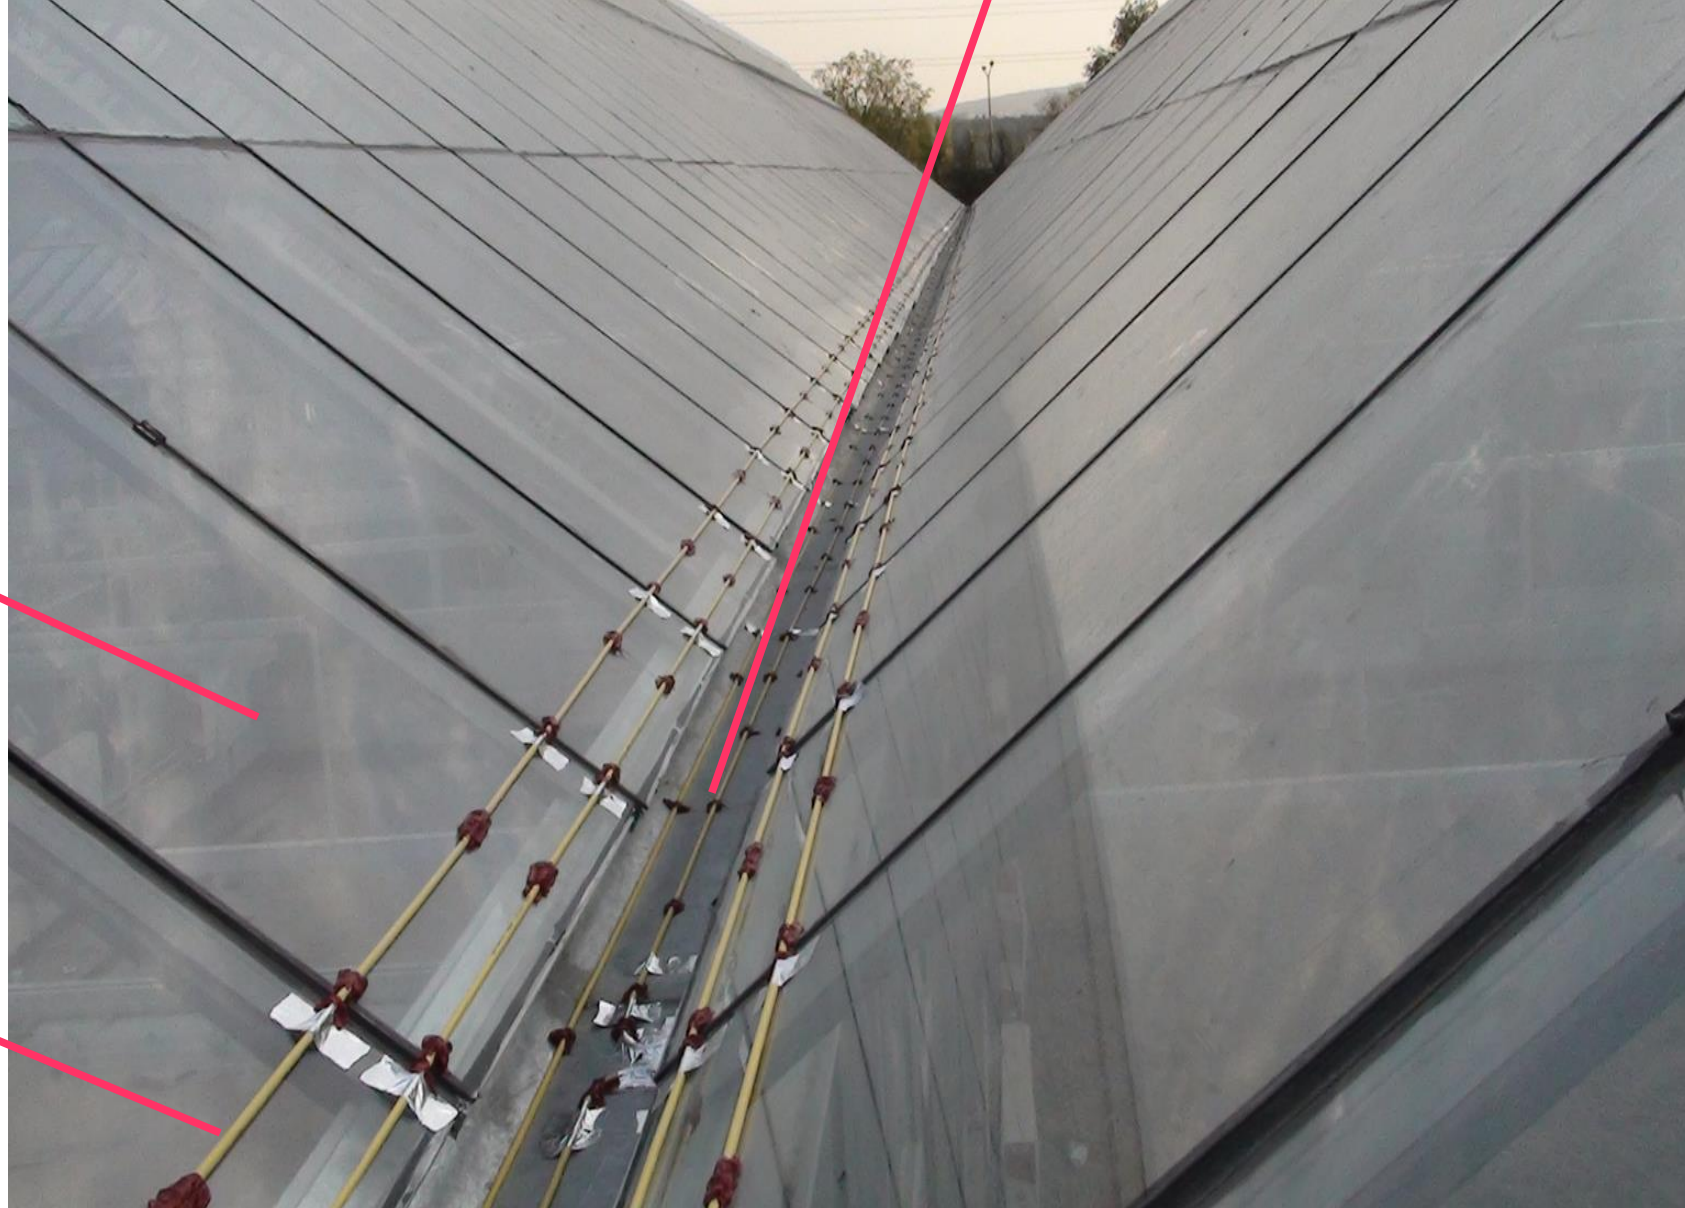

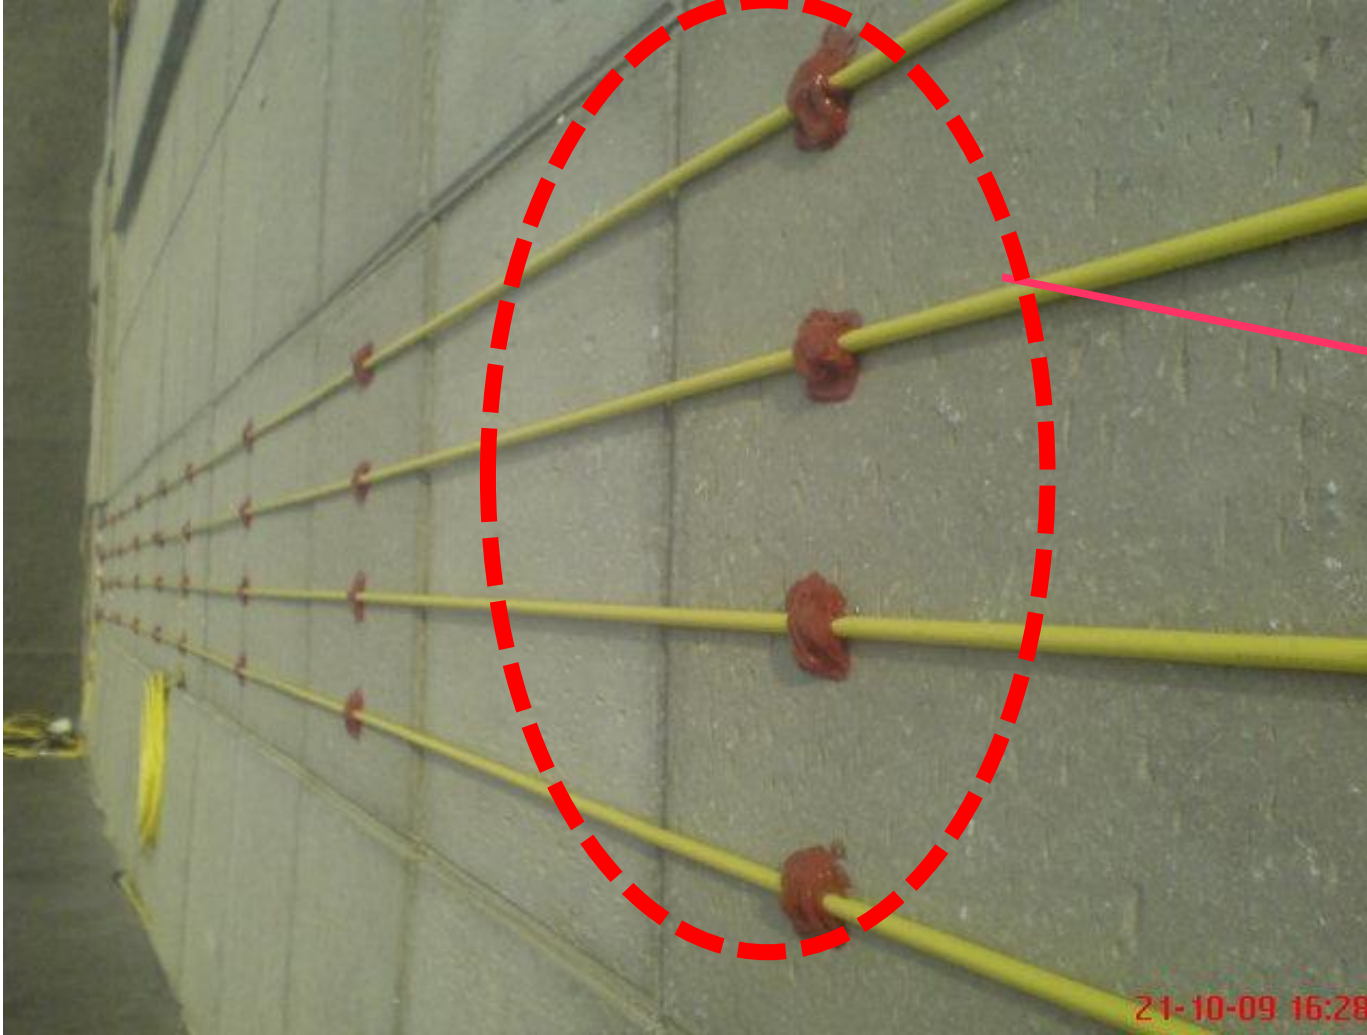

**Döşeme ayrıntısı :** KYCY tipi seri dirençli ısıtıcı kablolar sıcaklığa ve UV ışınlarına dayanıklı silikon ile parapet arkası taş zemine sabitlenmiş.



**Döşeme ayrıntısı :** KYCY tipi seri dirençli ısıtıcı kablolar sıcaklığa ve UV ışınlarına dayanıklı silikon ile saç yağmur oluşuna sabitlenmiş.





Oluk ii kaplama malzemesi  
ile KYCY tipi seri direnli  
kablunun oluk zeminine  
tutturulması.




Yağmur iniş borusu ağzındaki süzgecin açık tutulması için yapılan uygulama ayrıntısı.





Çatı üzerindeki büyük bir çörten içine KYCYR tipi kablo uygulaması amacıyla hazırlanan sepet.

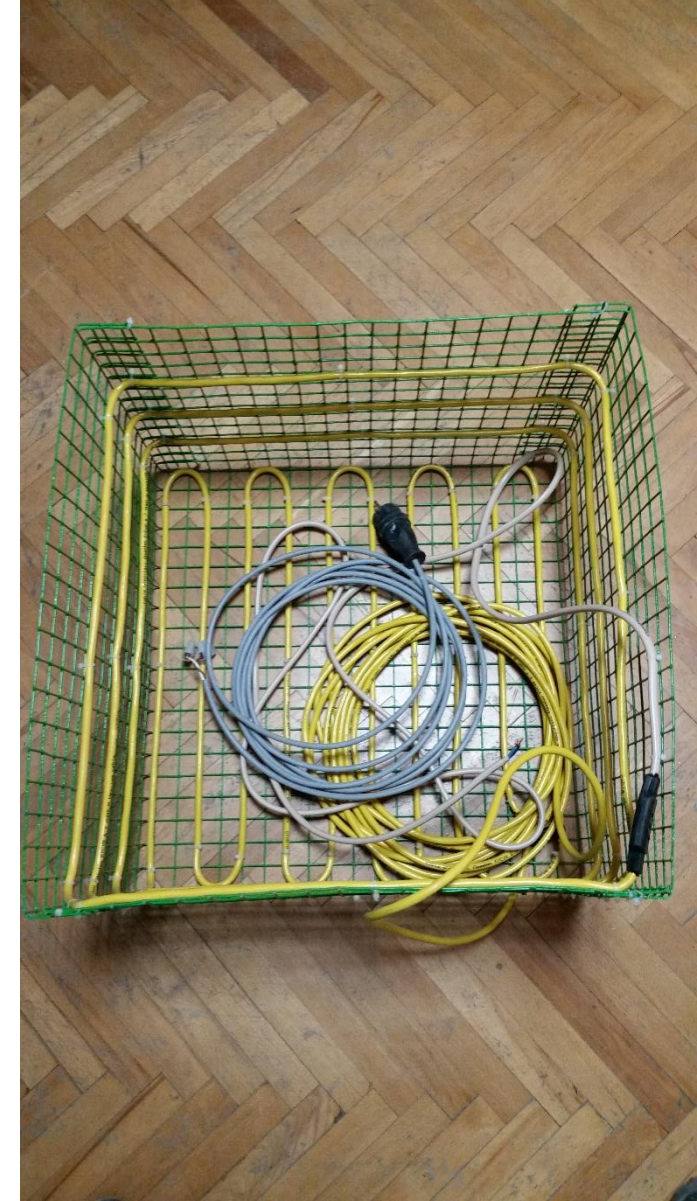





28. Sokak 29/5 Emek 06510 ANKARA  
tel: (312) - 223 84 82 faks: (312) - 212 47 89  
Maltepe V.D 613 000 45 81 - Ticaret Sicil No. 74218  
[info@mastelektroteknik.com](mailto:info@mastelektroteknik.com) [www.mastelektroteknik.com](http://www.mastelektroteknik.com)

**Döşeme ayrıntısı :** KYCY tipi seri dirençli ısıtıcı kablolar yükseltilmiş heliport zeminine döşenmiş.



**Döşeme ayrıntısı :** Birbirinin üstünden geçen KYCY tipi seri dirençli ısıtıcı kablolar silikon "yastık" ile birbirlerinden ısı olarak yalıtılmış.



28. Sokak 29/5 Emek 06510 ANKARA

tel: (312) - 223 84 82 faks: (312) - 212 47 89

Maltepe V.D 613 000 45 81 - Ticaret Sicil No. 74218

[info@mastelektrotechnik.com](mailto:info@mastelektrotechnik.com)

[www.mastelektrotechnik.com](http://www.mastelektrotechnik.com)

UN-4 / 2021.1